


# Agents antihyperglycémiant et fonction rénale

Adapté par : Steve Chalifoux Infirmier clinicien, ÉAD  
 À partir des LD de Diabète Canada (mise à jour nov. 2021)  
 et selon la monographie du produit.  
 Dernière date de révision : 25 mai 2022

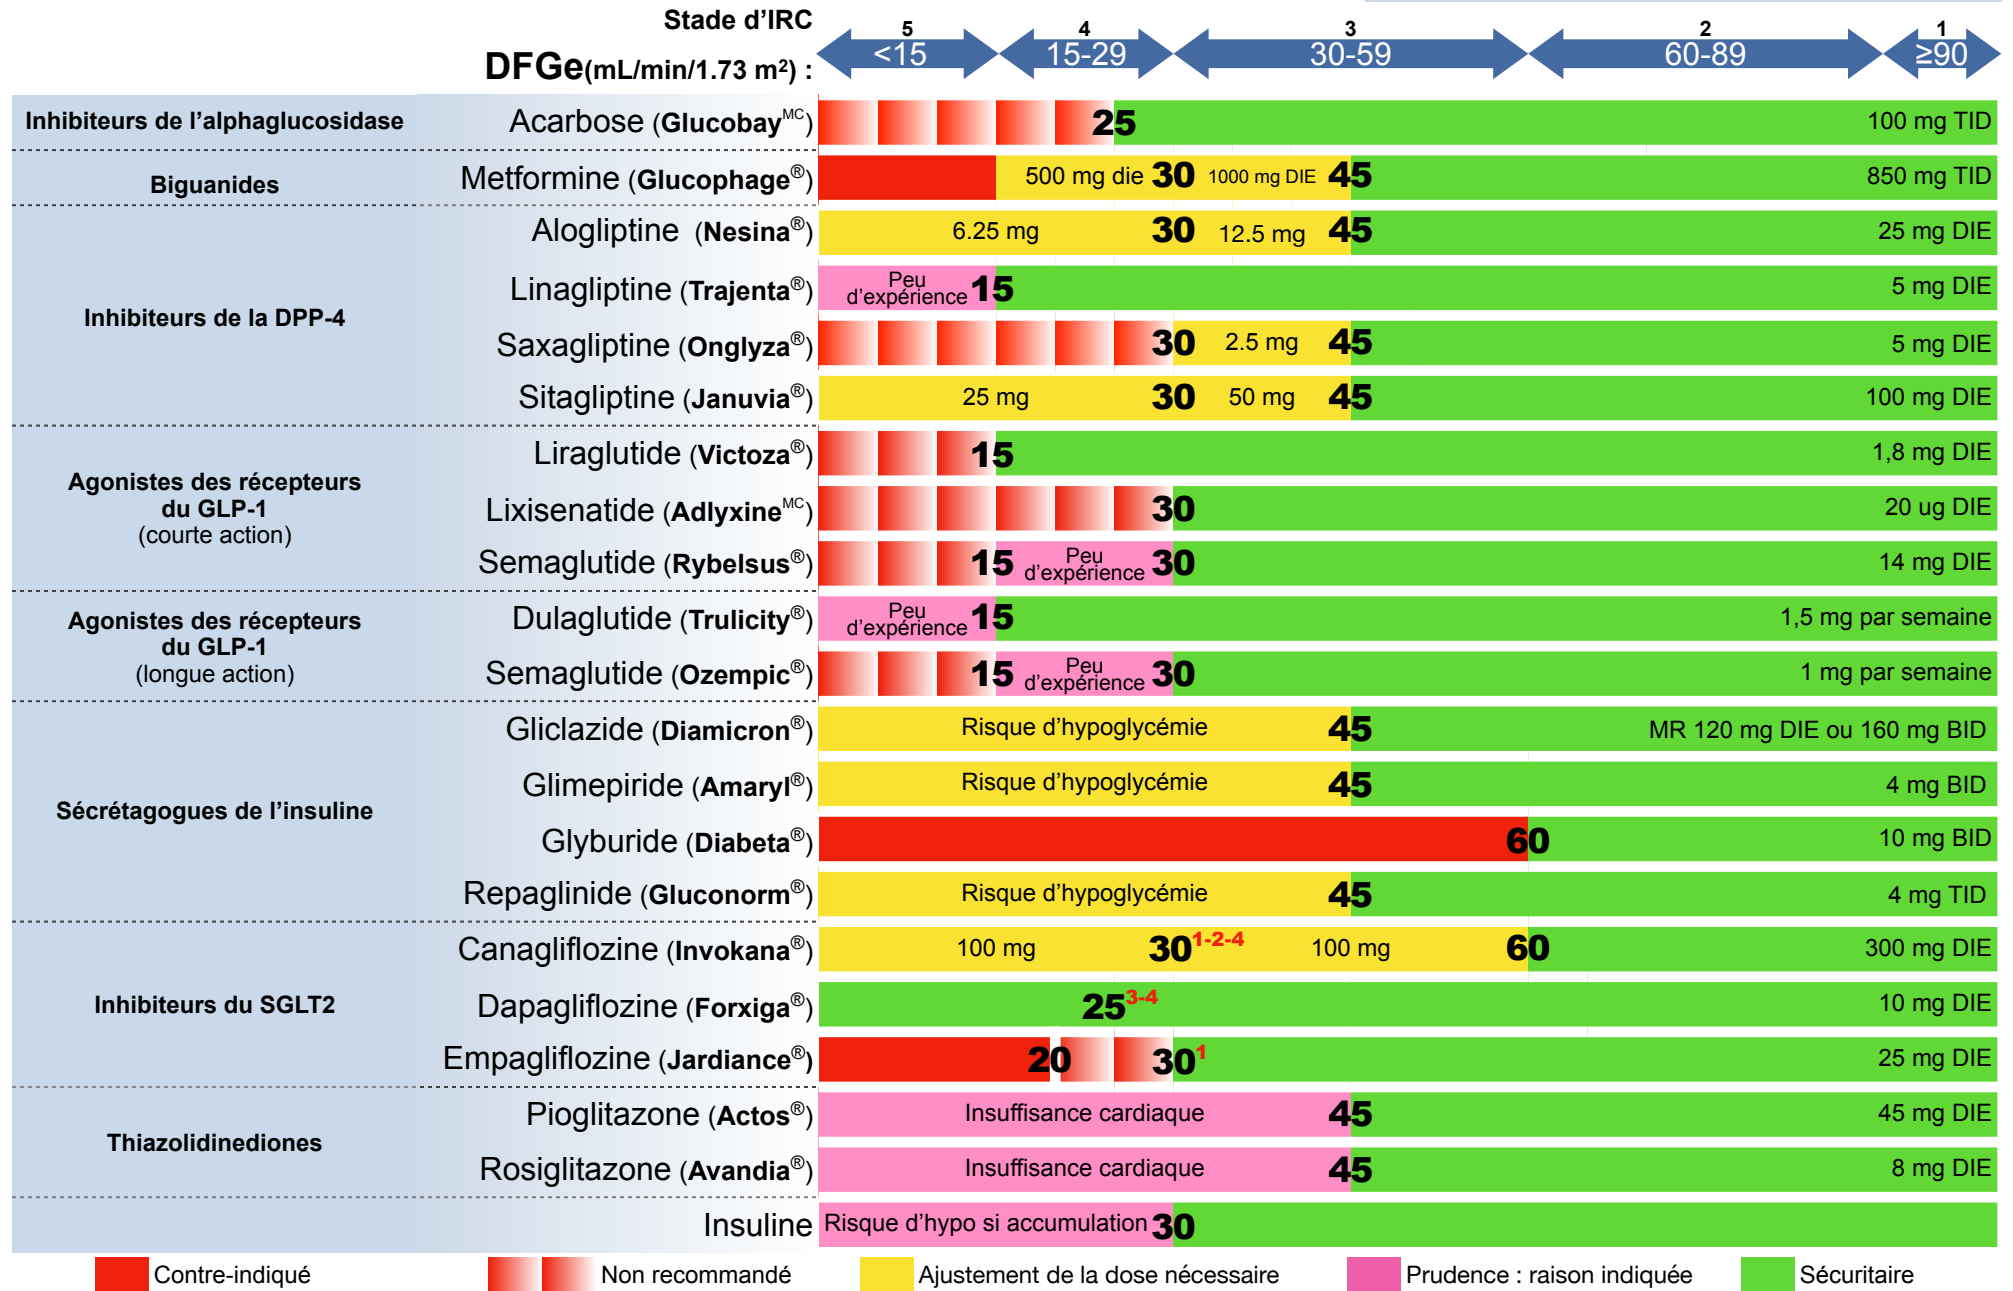

■ Contre-indiqué    
 ■ Non recommandé    
 ■ Ajustement de la dose nécessaire    
 ■ Prudence : raison indiquée    
 ■ Sécuritaire

**1** = Ne pas initier si le DFGe est < 30 ml/min

**2** = Patients déjà traités et une albuminurie > 33,9 mg/mmol.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la plus récente version de la monographie du produit.

**3** = Ne pas initier si le DFGe est < 25 ml/min

**4** = Cesser lors du début de la dialyse

La dose indiquée est la dose maximale pouvant être utilisée à ce DFGe